


1. Brugerpanel SKAL monteres frostfrit
2. Komponenter med stiptet forbindelse er tilbehør
3. Eksterne komponenter er ikke Nilan Leverance

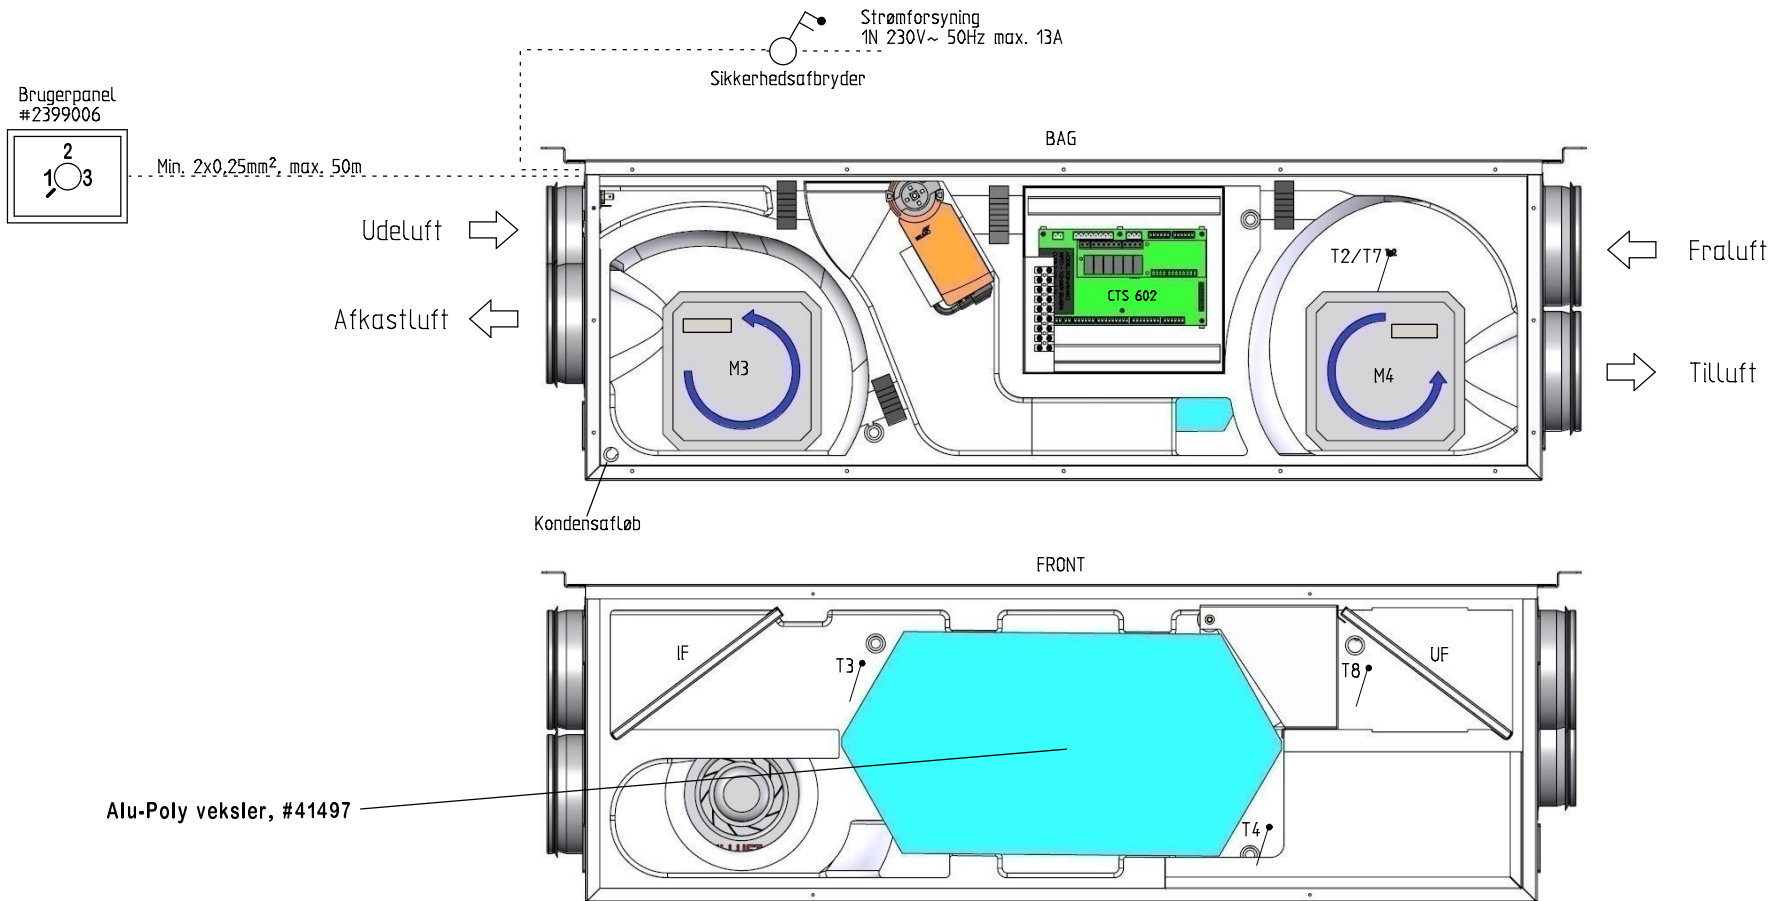


NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>  
 Fax +4576752525 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150, 1-2-3 panel  
 Ventilation, CTS602  
 Varenr. 711511

Principdiagram

|                  |                               |           |
|------------------|-------------------------------|-----------|
| Ordrenr:         | Rev.: 1.01                    | Init.: MD |
| Dato: 21/09-2015 | Nationalitet: DK / N / S / SF | Blad: 1   |

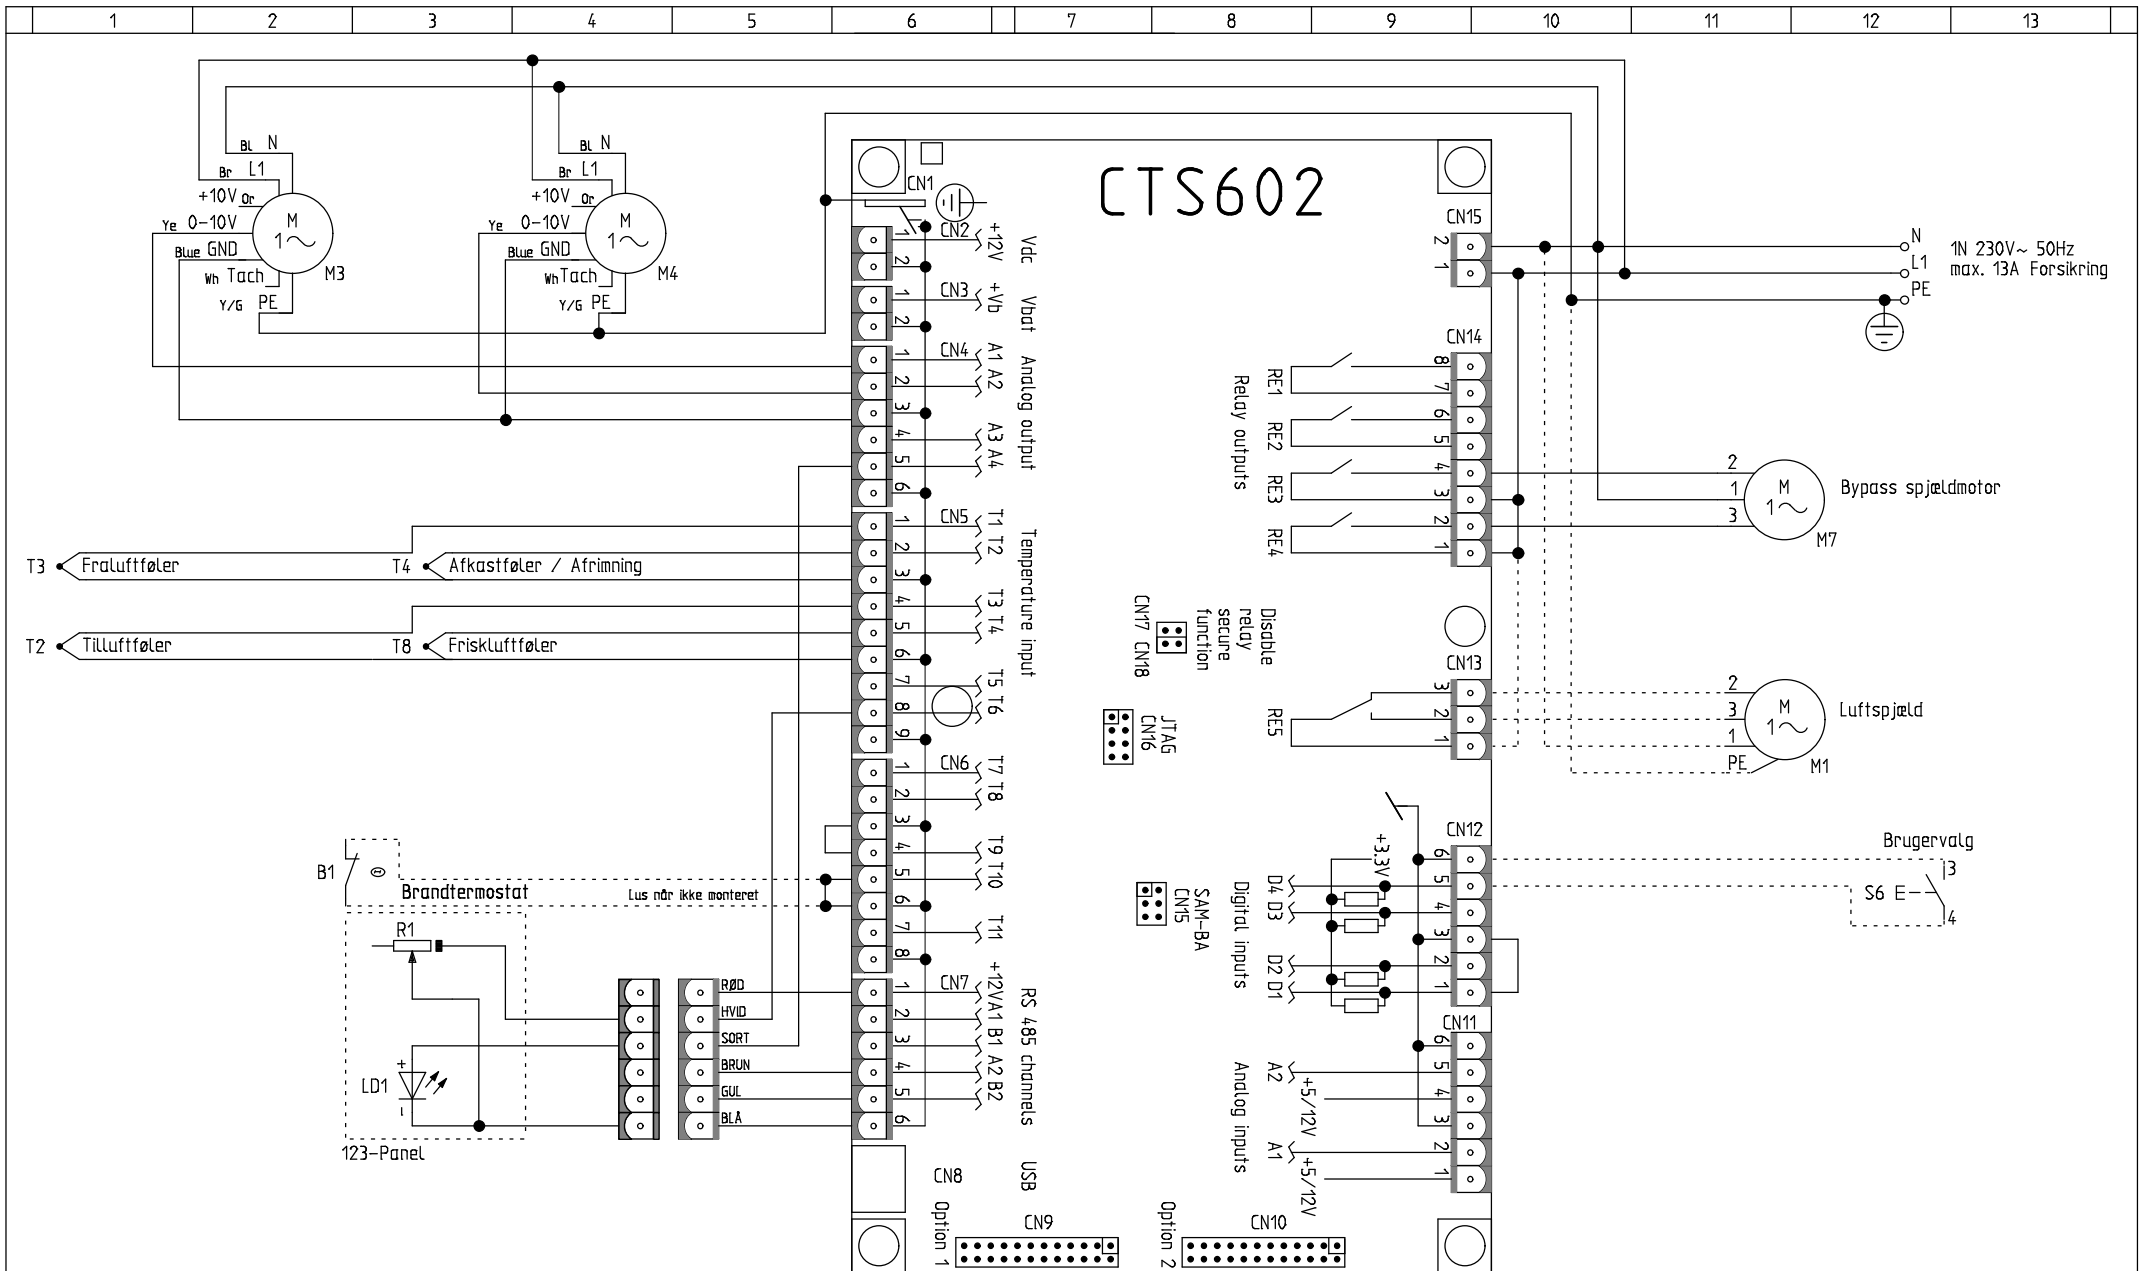

NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500  
 Fax +4576752525  
<http://www.nilan.dk>  
 Email: nilan@nilan.dk

Comfort CT150, 1-2-3 panel  
 Ventilation, CTS602  
 Varenr. 711511

CTS602 Styring

|                  |                               |           |
|------------------|-------------------------------|-----------|
| Ordrenr:         | Rev.: 1.01                    | Init.: MD |
| Dato: 21/09-2015 | Nationalitet: DK / N / S / SF | Blad: 2   |

# Produktliste

| Produkt (-) | Type                                  | Beskrivelse                       | Dokumenttype | Side | Strømvej |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|----------|
| B1          | EGO 55.33519.020 70-5°C, #15441       | Brandtermostat TilLuft (Tilbehør) | Kredsskema   | 2    | 3        |
| IF          | G4 NGB-290/4, #39170                  | Udeluftfilter                     | Kredsskema   | 1    | 6        |
| LD1         | GUL                                   | LED                               | Kredsskema   | 2    | 3        |
| M1          | Evt. LindabSafe DTBU LMC 230F, #8425  | Luftspjæld (Tilbehør)             | Kredsskema   | 2    | 11       |
| M3          | ebm K3G133-RA01-01 0,26A 230V~, #4120 | Fraluftmotor                      | Kredsskema   | 2    | 2        |
| M4          | ebm K3G133-RA01-01 0,26A 230V~, #4120 | Tilluftmotor                      | Kredsskema   | 2    | 4        |
| M7          | Belimo CM230-F-L, #36463              | Bypass spjældmotor                | Kredsskema   | 2    | 11       |
| R1          | 4k7                                   | Modstand                          | Kredsskema   | 2    | 3        |
| S6          | Kontakt                               | Kontakt for Brugervalg (Tilbehør) | Kredsskema   | 2    | 12       |
| T2          | NTC-føler JM103C1R1, #23995           | Tilluftføler                      | Kredsskema   | 2    | 1        |
| T3          | NTC-føler JM103C1R1, #23995           | Fraluftføler                      | Kredsskema   | 2    | 1        |
| T4          | NTC-føler JM103C1R1, #239961          | Afkastføler / Afrimning           | Kredsskema   | 2    | 3        |
| T8          | NTC-føler JM103C1R1, #23995           | Friskluftføler                    | Kredsskema   | 2    | 3        |
| UF          | G4 NGB-290/4, #39170                  | Fraluftfilter                     | Kredsskema   | 1    | 11       |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |
|             |                                       |                                   |              |      |          |