


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1. Brugerpanel SKAL monteres frostfrit
2. Komponenter med stiptet forbindelse er tilbehør
3. Eksterne komponenter er ikke Nilan leverance

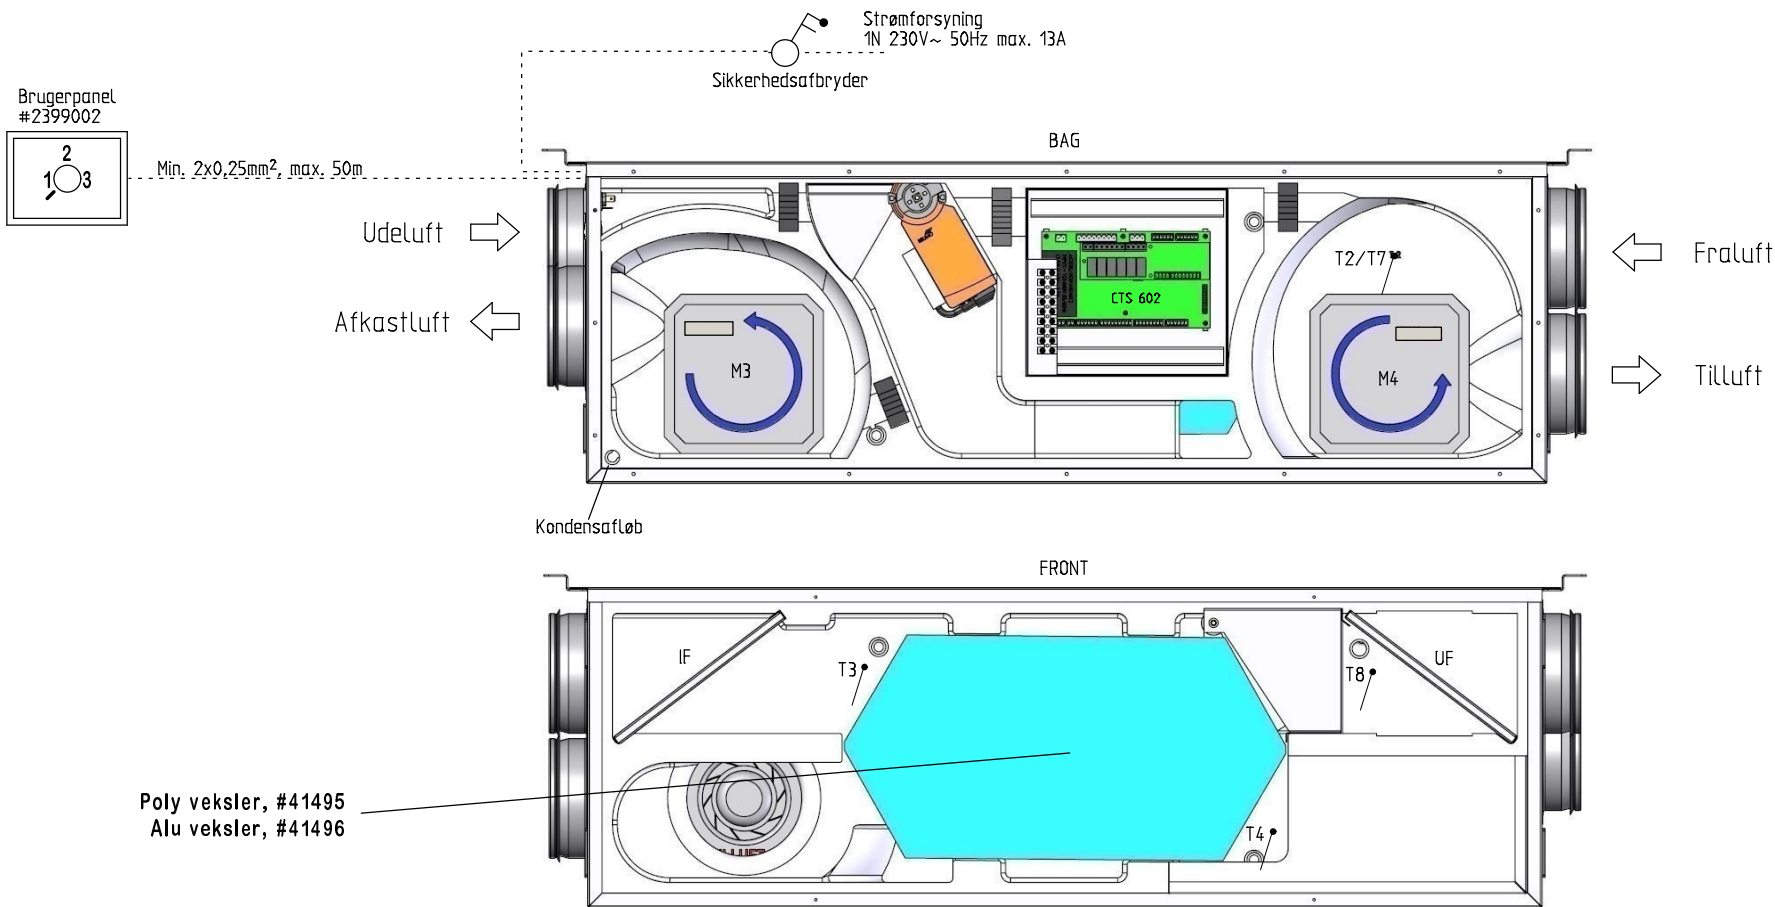

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150, 1-2-3 panel
 Ventilation, CTS602
 Varenr. 711503 04

Principdiagram

Ordrenr:


Rev.:

Init.: MD

Dato: 27/01-2014

Nationalitet: DK / N / S / SF

Blad: 1

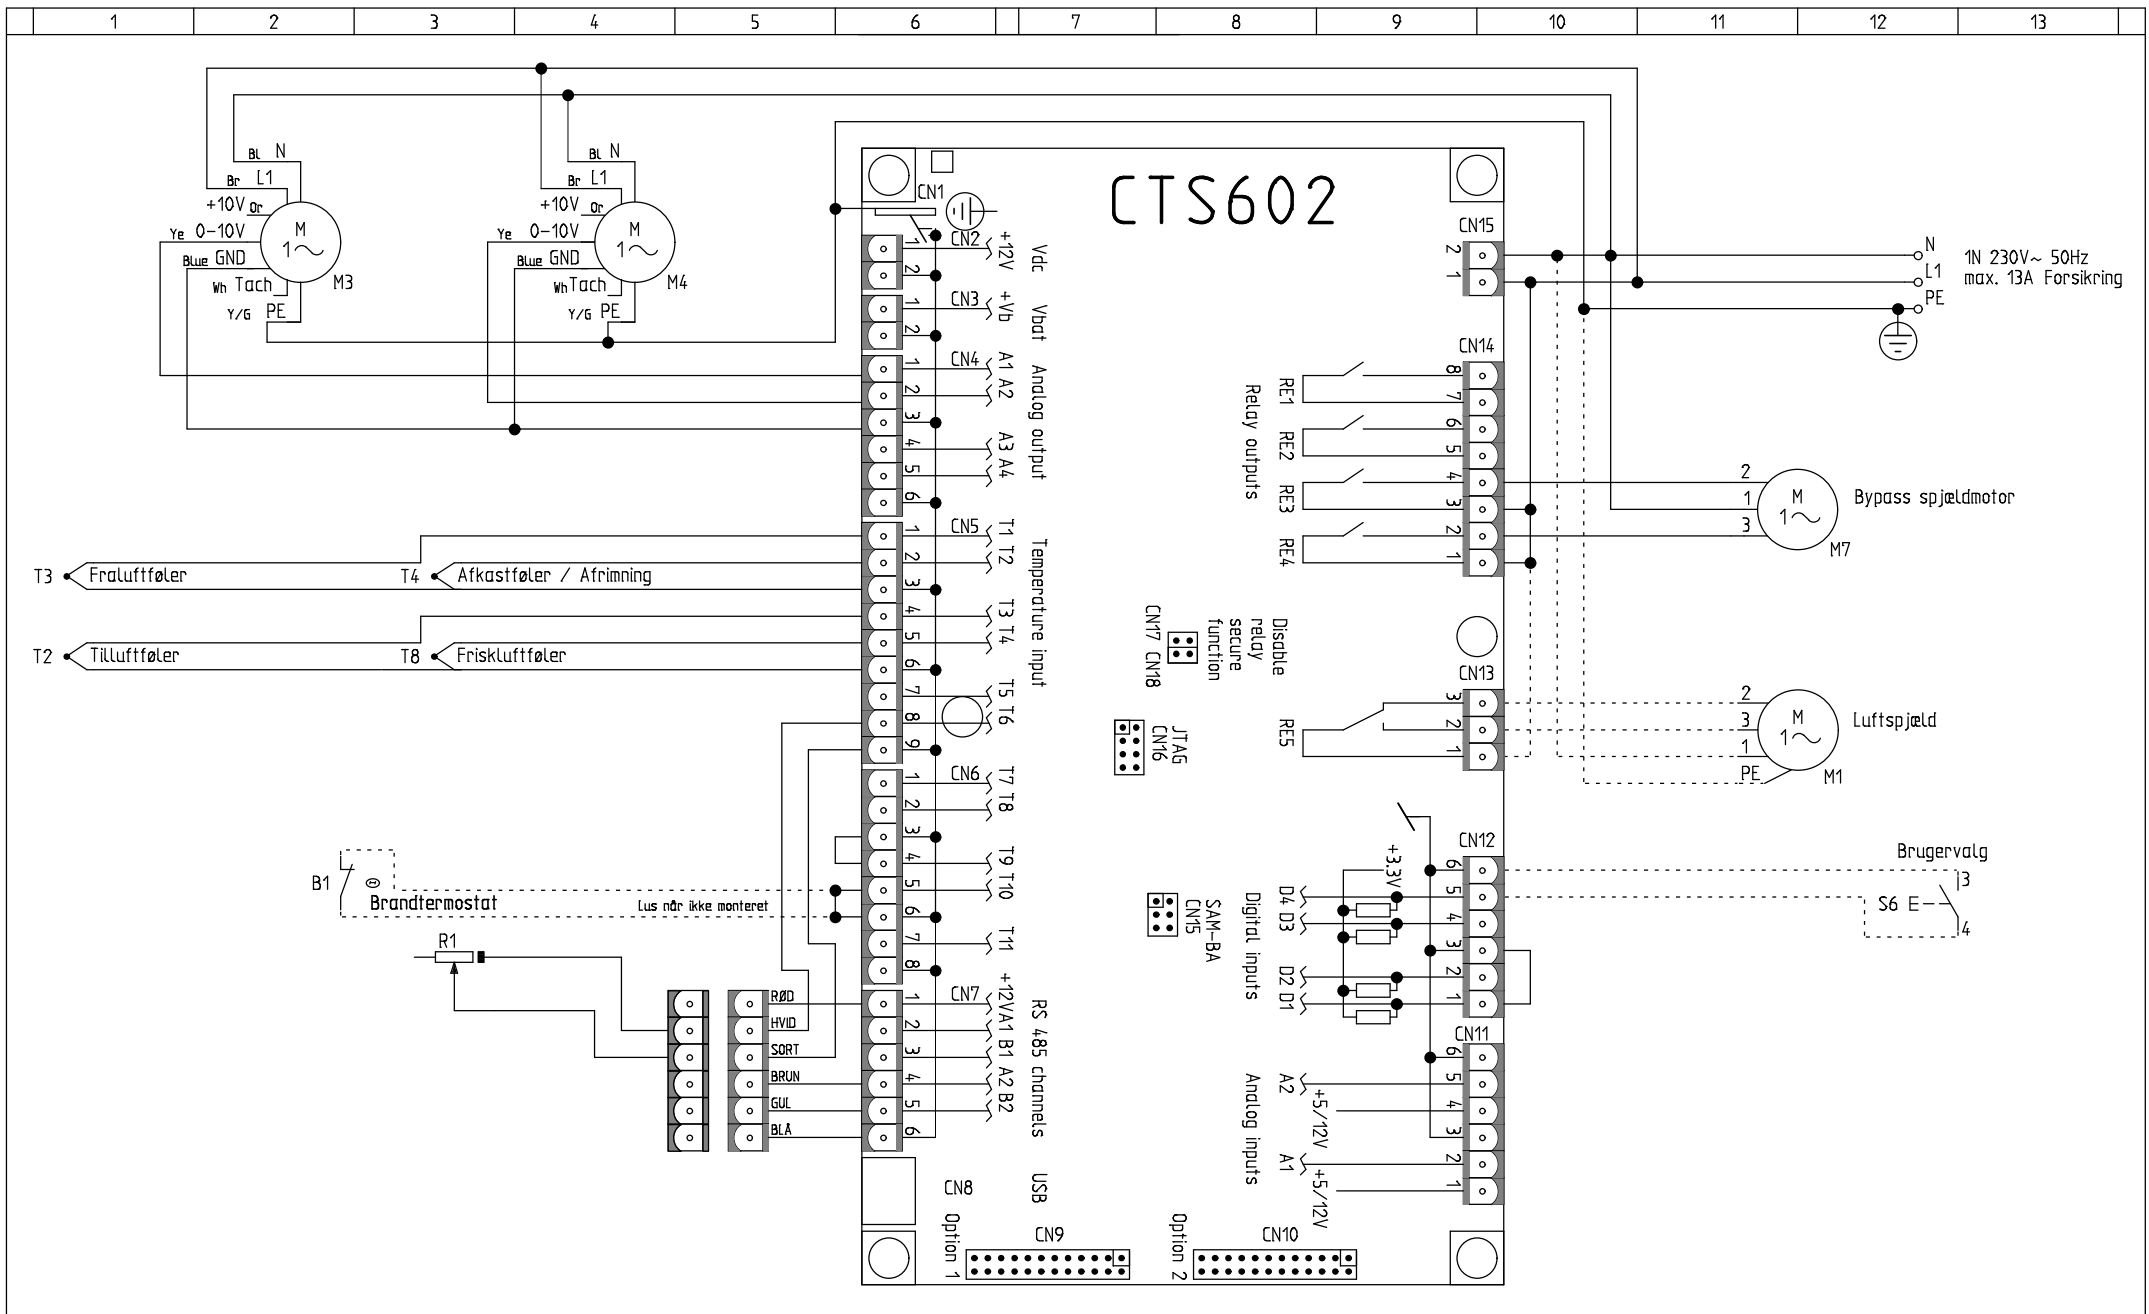

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150, 1-2-3 panel
 Ventilation, CTS602
 Varenr. 711503 04

CTS602 Styring

Ordrenr:

Rev.:

Init.: MD

Dato:
27/01-2014

Nationalitet:
DK / N / S / SF

Blad: 2

Produktliste

Produkt (-)	Type	Beskrivelse	Dokumenttype	Side	Strømvej
B1	EGO 55.33519.020 70-5°C, #15441	Brandtermostat TilLuft (Tilbehør)	Kredsskema	2	3
IF	G4 NGB-290/4, #39170	Udeluftfilter	Kredsskema	1	6
M1	Evt. LindabSafe DTBU LMC 230F, #8425	Luftspjæld (Tilbehør)	Kredsskema	2	11
M3	ebm K3G133-RA01-01 0,26A 230V~, #4120	Fraluftmotor	Kredsskema	2	2
M4	ebm K3G133-RA01-01 0,26A 230V~, #4120	Tiluftmotor	Kredsskema	2	4
M7	Belimo CM230-F-L, #36463	Bypass spjældmotor	Kredsskema	2	11
R1	4k7	Modstand	Kredsskema	2	3
S6	Kontakt	Kontakt for Brugervalg (Tilbehør)	Kredsskema	2	12
T2	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Tiluftføler	Kredsskema	2	1
T3	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Fraluftføler	Kredsskema	2	1
T4	NTC-føler JM103C1R1, #239961	Afkastføler / Afrimning	Kredsskema	2	3
T8	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Friskluftføler	Kredsskema	2	3
UF	G4 NGB-290/4, #39170	Fraluftfilter	Kredsskema	1	11