



1. CTS brugerpanel skal placeres i det ventilerede område da T15 er styrende føler
2. Brugerpanel SKAL monteres frostfrit
3. Komponenter med stiptet forbindelse er tilbehør
4. Optionsprint er tilbehør til CTS602
5. Eksterne komponenter er ikke Nilan Leverance
6. Ⓐ - Ⓔ Tilslutning af EL-supplering

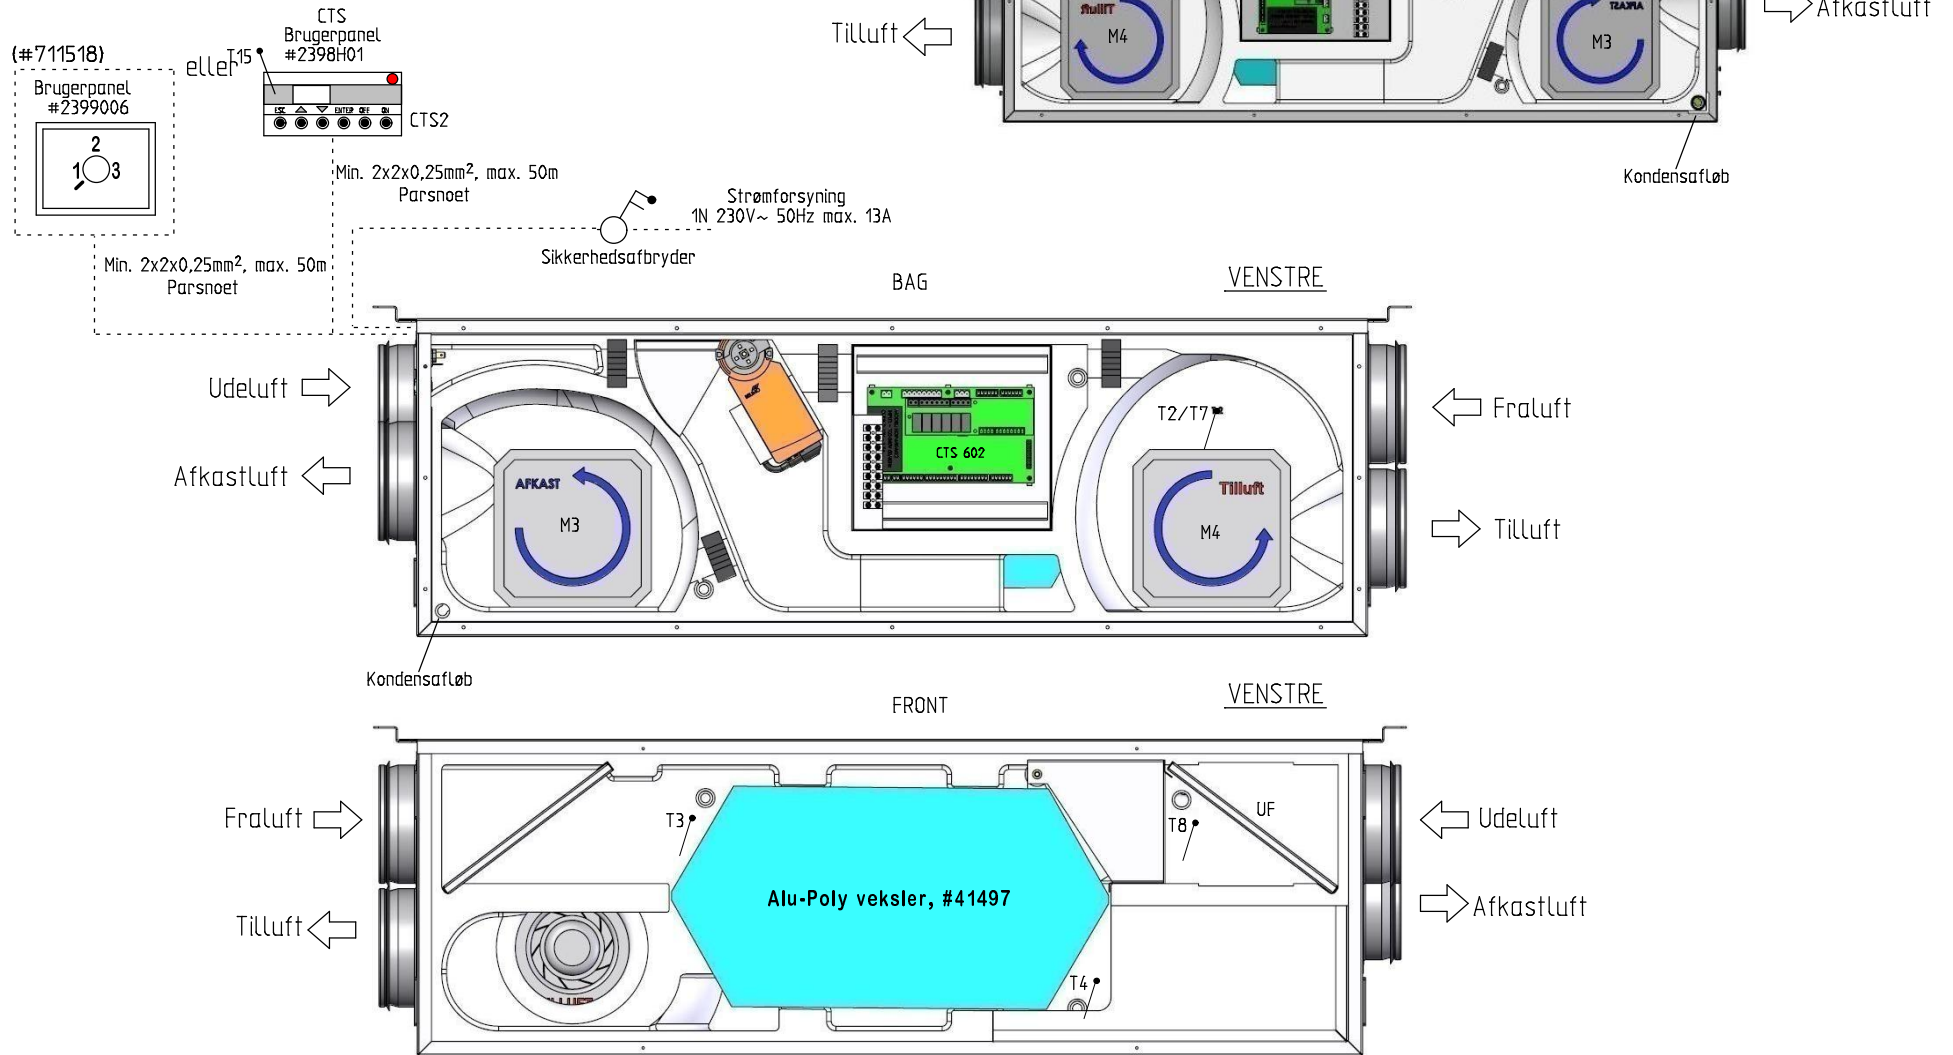

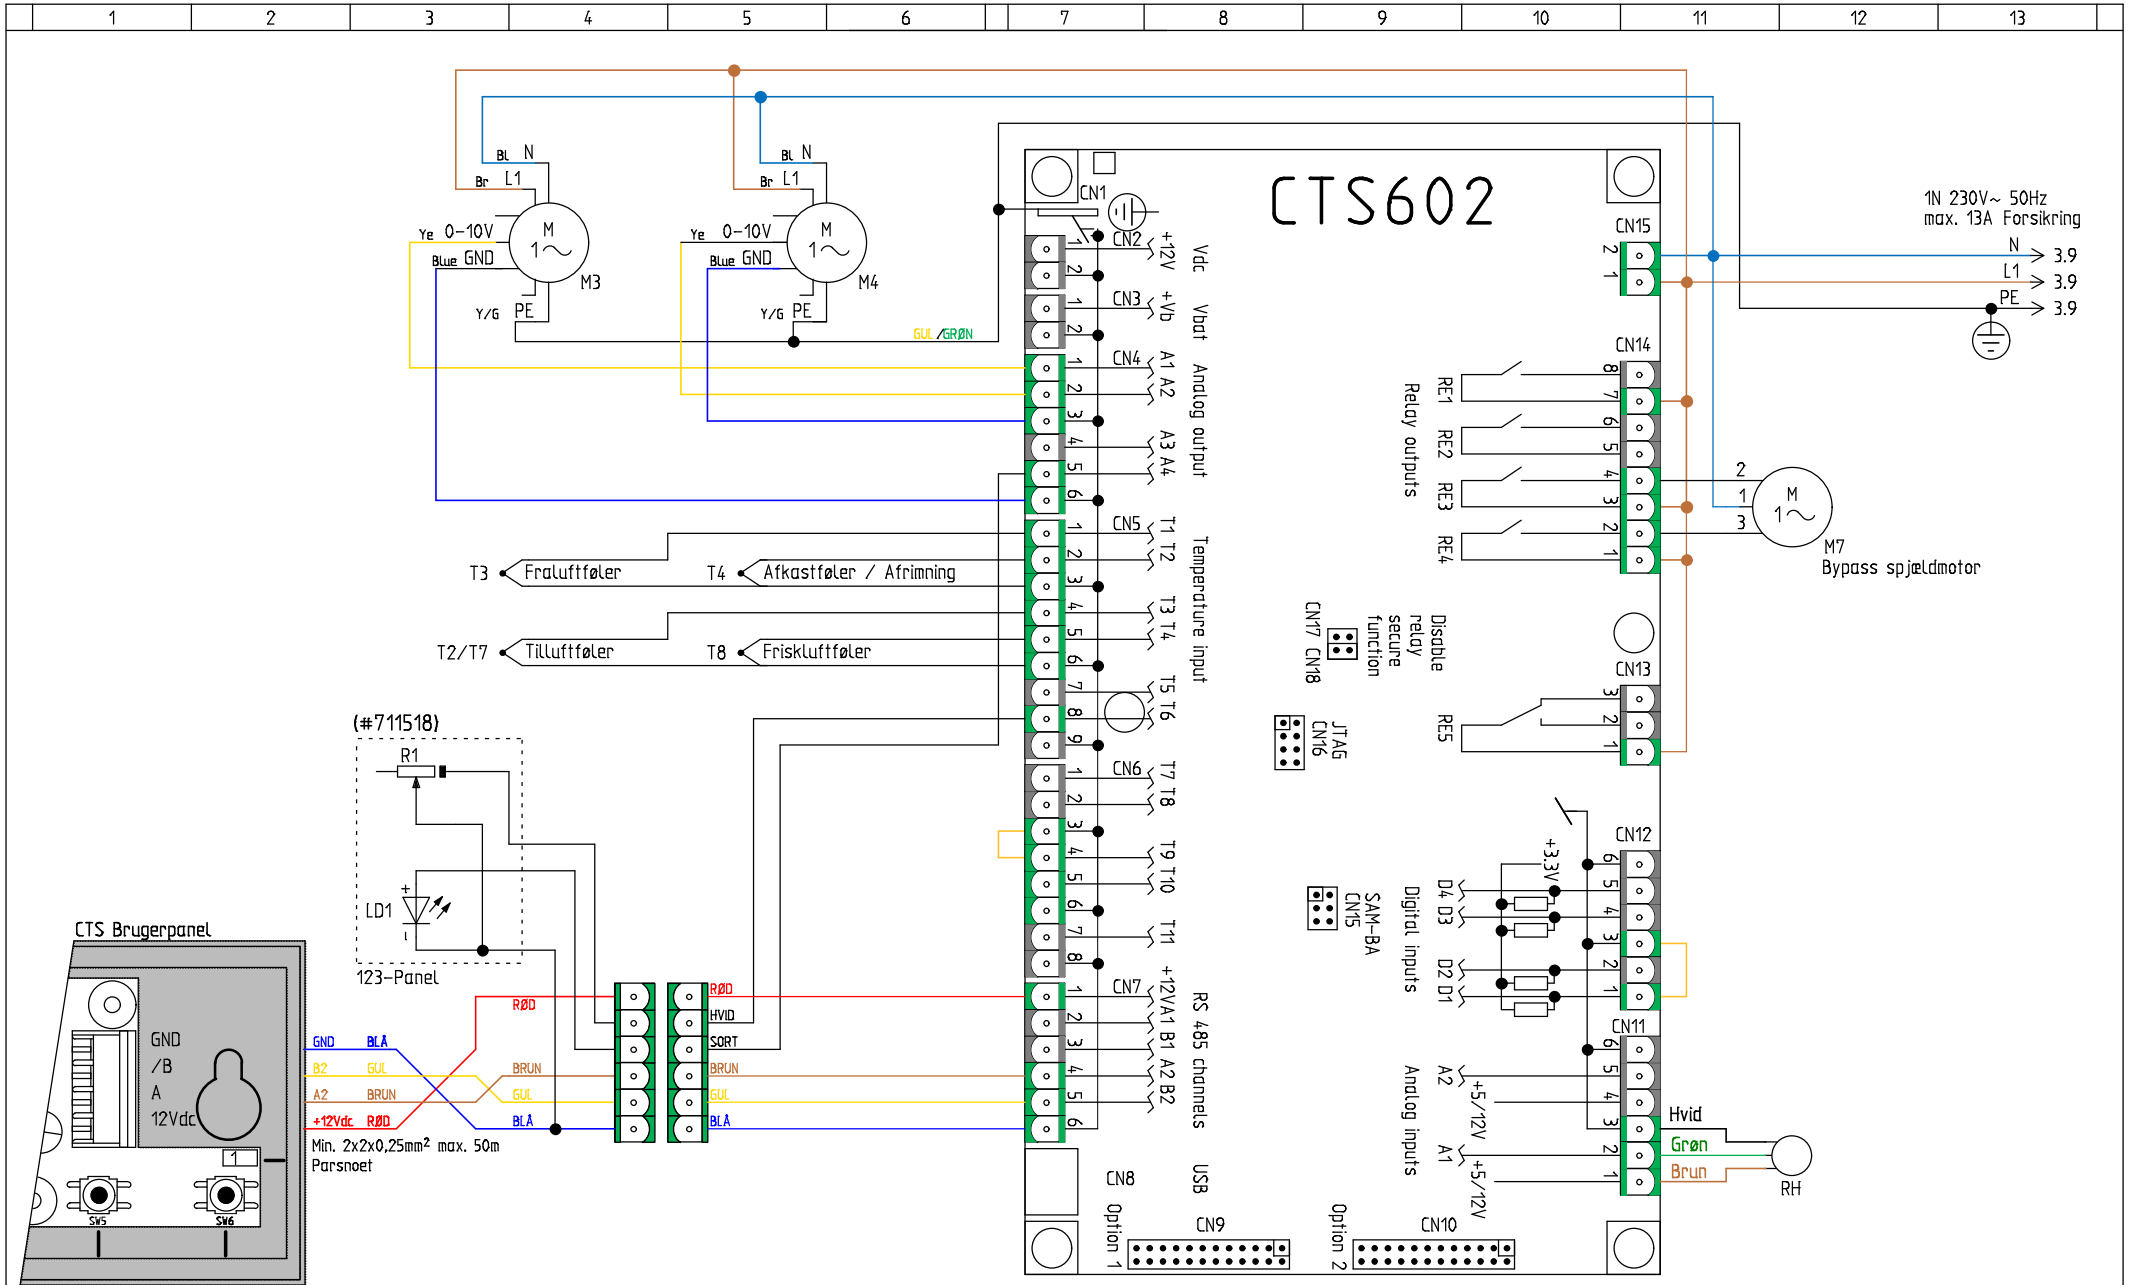


NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email: nilan@nilan.dk

Comfort CT150 Projektmodel, (Brandautomatik)
 Ventilation, CTS602
 Varenr. 7115x18 / 19

Control PCB

Ordrenr.	Revision	1.09	Initialer	MD
Date	02/05-2016	Nationalitet	DK / N / S / SF	Side
				2

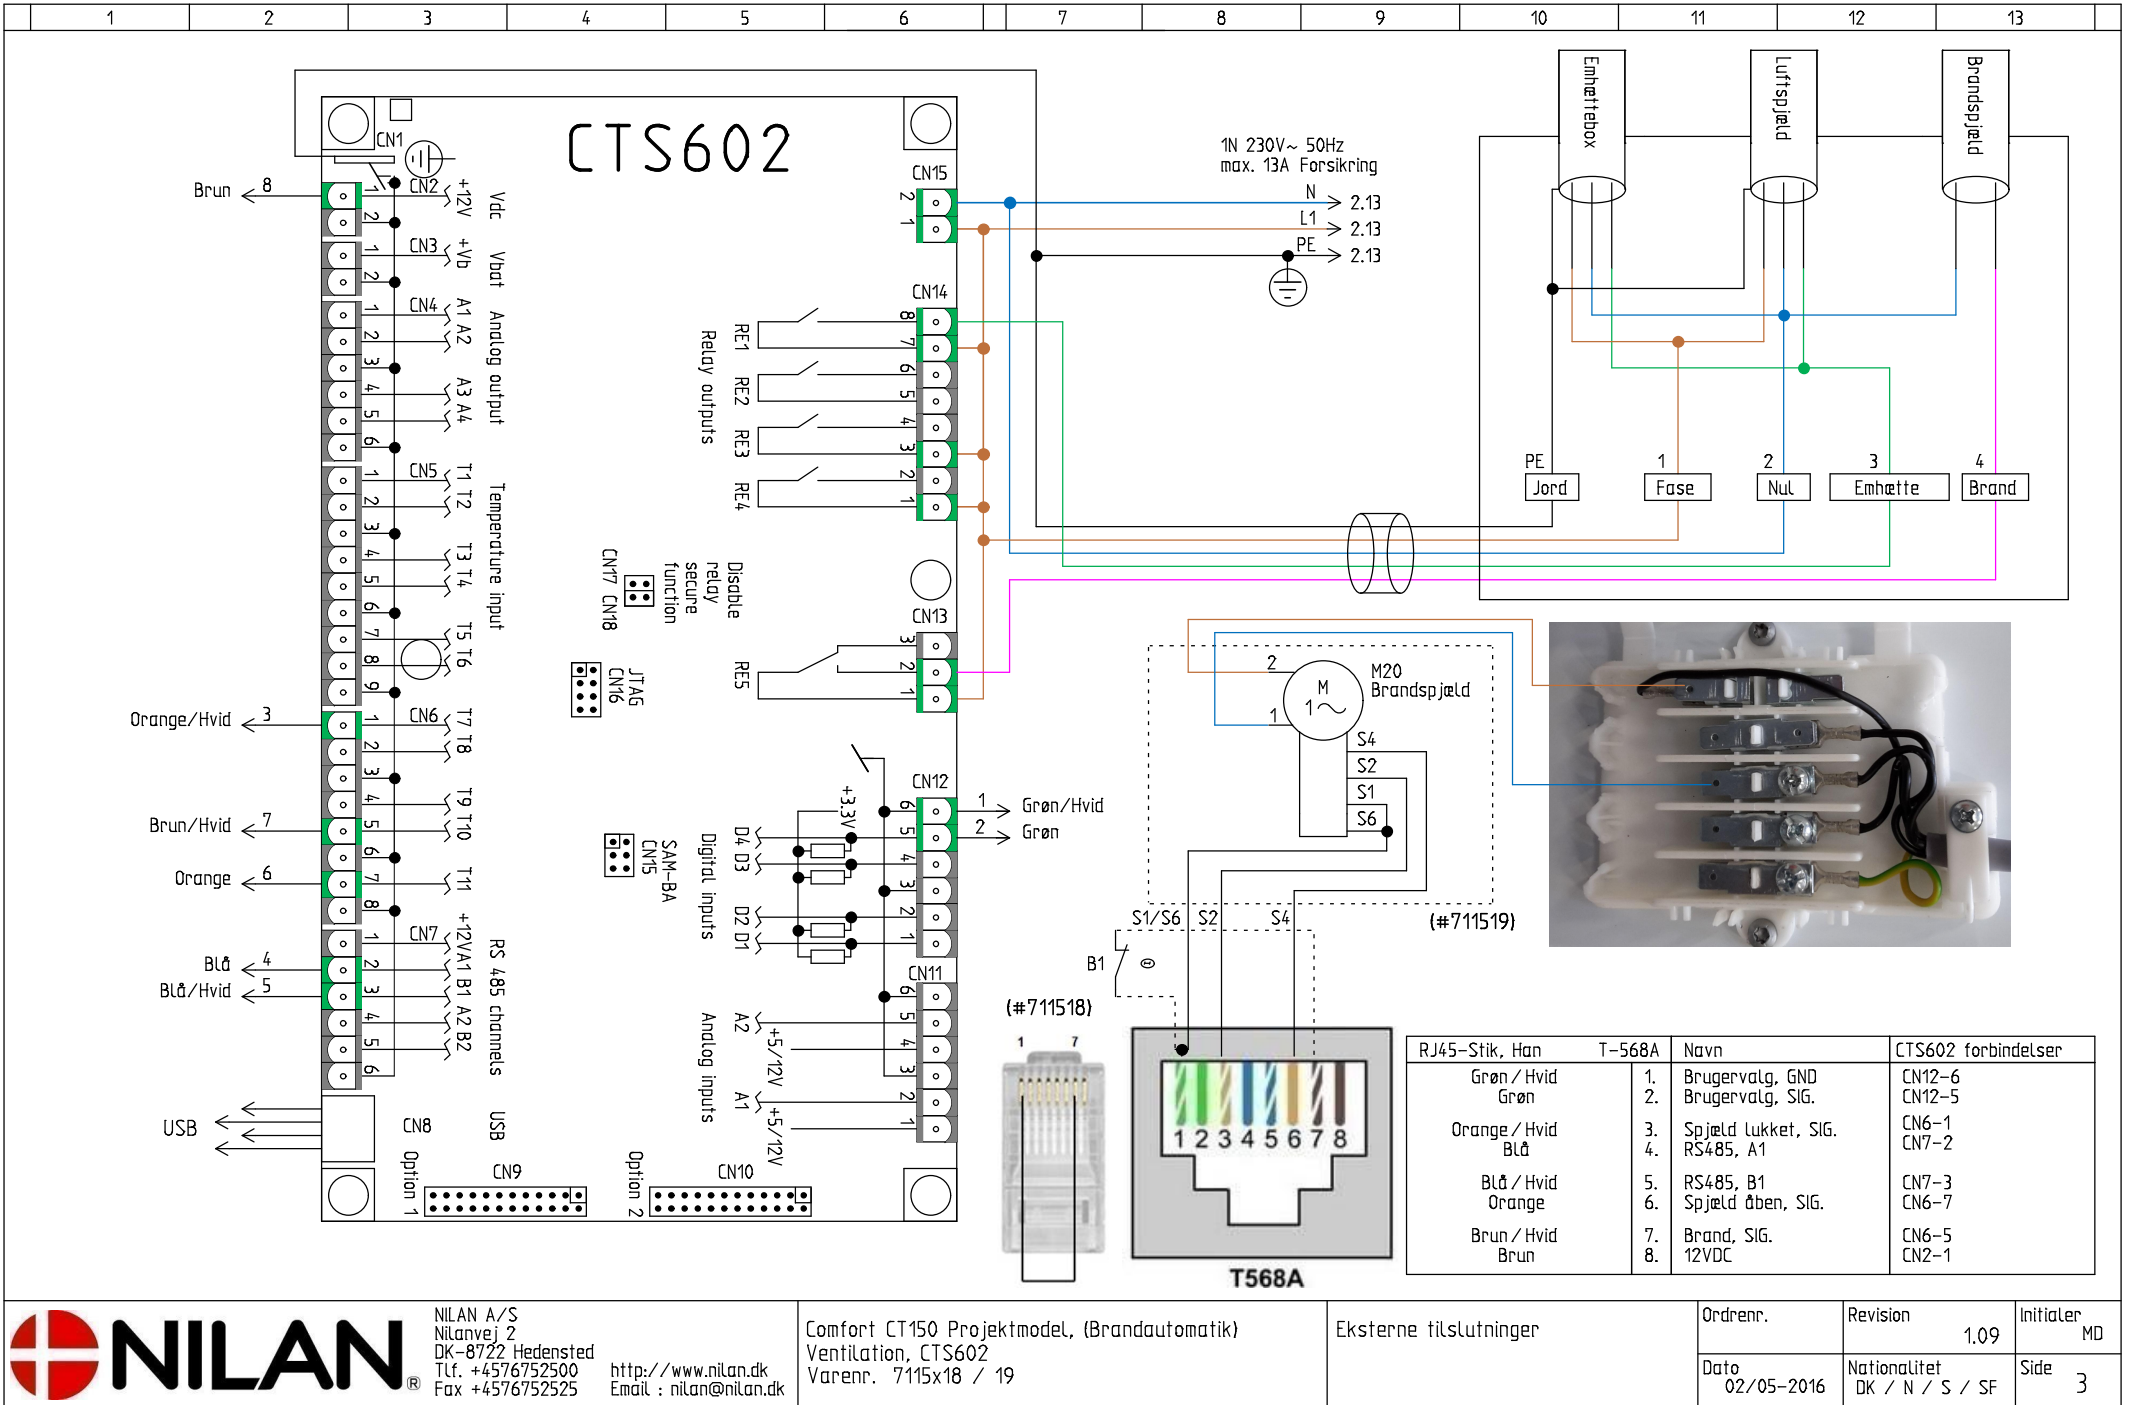

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email: nilan@nilan.dk

Comfort CT150 Projektmodel, (Brandautomatik)
 Ventilation, CTS602
 Varenr. 7115x18 / 19

Eksterne tilslutninger

Ordrenr.	Revision	1.09	Initialer	MD	
Date	02/05-2016	Nationalitet	DK / N / S / SF	Side	3

